



**Судоверфское сельское поселение
Рыбинского муниципального района
Ярославской области**

**СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СУДОВЕРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
на период с 2019 до 2026 г.
(АКТУАЛИЗАЦИЯ)**

ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

подпись, печать

Разработчик: ООО «Ресурс ЭнергоПроект».

Юр. адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 24к1, лит. А, пом. 6Н, оф. 34г

Факт. адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 24к1, лит. А, пом. 6Н, оф. 34г

Генеральный директор
ООО «Ресурс ЭнергоПроект»

А.С. Зимин

подпись, печать

Санкт-Петербург
2019

Оглавление

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Судовойерфского сельского поселения	5
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.....	5
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	10
Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	10
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	10
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.....	12
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах Рыбинского муниципального района, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	15
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплоснабжающих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	15
Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	16
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей.....	16
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19
Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Судовойерфского сельского поселения.....	19
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Судовойерфского сельского поселения	19
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Судовойерфского сельского поселения.....	20
Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	20
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Судовойерфского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.....	20
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....	20

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.....	21
5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.....	21
5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	21
5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.....	21
5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	21
5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	21
5.9	Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	23
5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	24
Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей		24
6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	24
6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Судовой сельской администрации под жилищную, комплексную или производственную застройку.....	24
6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	25
6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	25
6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	25
Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения		29
7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	29
7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	29
Раздел 8 Перспективные топливные балансы		30
8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	30
8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.....	30

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.....	31
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	31
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	31
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	32
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	32
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	32
Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	33
10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	33
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	35
10.3 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.....	38
Раздел 11 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	38
Раздел 12 Решение по бесхозяйным тепловым сетям.....	41
Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ярославской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения Судоверфского сельского поселения.....	41
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.....	41
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	41
13.3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	41
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	42
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	42
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Судоверфского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.....	42
13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Судоверфского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.....	42
Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения Судоверфского сельского поселения	42
Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия.....	48

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Судоверфского сельского поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Согласно генеральному плану Тихменевского сельского поселения, прироста площадей строительных фондов на расчетный срок до 2026 года не ожидается. Увеличения спроса на тепловую энергию в сельском поселении не предполагается.

Данные существующих строительных фондов по жилым домам, обеспеченных системой централизованного теплоснабжения, представлены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1 – Характеристика жилого фонда в разрезе котельной пос. Судоверфь

№ п/п	Наименование объекта и его адрес	Площадь здания по техническому паспорту БТИ, м ²				
		S здания	в том числе			
			S жилья	S квартир с индивидуальным отоплением	S мест общего пользования	S арендаторов
1	ул. Судостроительная, д.9	487,0	414,0	-	73,0	487,0
2	ул. Судостроительная, д.10	494,0	422,0	-	72,0	494,0
3	ул. Судостроительная, д.11	479,0	408,0	-	71,0	479,0
4	ул. Судостроительная, д.12	486,0	385,7	30,3	70,0	486,0
5	ул. Судостроительная, д.13	478,0	408,0	-	70,0	478,0
6	ул. Судостроительная, д.14	899,0	816,0	-	83,0	899,0
7	ул. Судостроительная, д.15	1341,4	1222,7	-	118,7	1341,4
8	ул. Судостроительная, д.16	1642,0	1508,4	-	133,6	1642,0
9	ул. Судостроительная, д.17	1657,8	1510,8	-	147,0	1657,8
10	ул. Судостроительная, д.18	1653,0	1502,0	-	151,0	1653,0
11	ул. Судостроительная, д.19	1617,0	1470,0	-	147,0	1617,0
12	ул. Судостроительная, д.20	1666,0	1510,0	-	156,0	1666,0
13	ул. Судостроительная, д.21	1659,0	1491,9	14,1	153,0	1659,0
14	ул. Судостроительная, д.22	4105,0	3640,0	-	465,0	4105,0
15	ул. Судостроительная, д.23	3526,0	3092,6	-	433,4	3526,0
16	ул. Судостроительная, д.24	4206,0	3224,0	496,0	486,0	4206,0
17	ул. Судостроительная, д.25	2860,0	2526,0	-	334,0	2860,0
18	ул. Судостроительная, д.26	4560,0	4166,0	-	394,0	4560,0
19	ул. Судостроительная, д.27	2752,0	2421,0	-	331,0	2752,0

№ п/п	Наименование объекта и его адрес	Площадь здания по техническому паспорту БТИ, м ²				
		S здания	в том числе			
			S жилья	S квартир с индивидуальным отоплением	S мест общего пользования	S арендаторов
20	ул. Судостроительная, д.28	2865,0	2613,0	-	252,0	2865,0
21	ул. Судостроительная, д.29	2838,4	2571,2	-	267,2	2838,4
22	ул. Судостроительная, д.30	793,7	716,6	-	77,1	793,7
ИТОГО:		43065,3	38039,9	540,4	4485,0	43065,3

Таблица 2 – Характеристика жилого фонда в разрезе котельной д. Свингино

№ п/п	Наименование объекта и его адрес	Площадь здания по техническому паспорту БТИ, м ²				
		S здания	в том числе			
			S жилья	S квартир с индивидуальным отоплением	S мест общего пользования	S арендаторов
1	д. Свингино, д.66	609,3	573,8	-	35,5	-
2	д. Свингино, д.46	580,5	544,6	-	35,9	-
3	д. Свингино, д.23	609,3	573,8	-	35,5	-
4	д. Свингино, д.25	524,1	478,2	-	45,9	-
5	д. Свингино, д.29	561,9	516,0	-	45,9	-
6	д. Свингино, д.78	609,3	573,8	-	35,5	-
7	д. Свингино, д.31	580,5	544,6	-	35,9	-
8	д. Свингино, д.1	45,0	45,0	-	-	-
9	д. Свингино, д.8	43,4	43,4	-	-	-
10	д. Свингино, д.11	74,8	74,8	-	-	-
11	д. Свингино, д.12	25,0	25,0	-	-	-
12	д. Свингино, д.13	152,0	152,0	-	-	-
13	д. Свингино, д.18	102,0	102,0	-	-	-
14	д. Свингино, д.19	136,0	136,0	-	-	-
15	д. Свингино, д.4	350,0	350,0	-	-	-
16	д. Свингино, д.8	43,4	43,4	-	-	-
17	д. Свингино, д.12	25,0	25,0	-	-	-
18	д. Свингино, д.39	38,0	38,0	-	-	-
19	д. Свингино, д.39	114,0	114,0	-	-	-
20	д. Свингино, д.45	102,0	102,0	-	-	-
21	д. Свингино, д.45	34,0	34,0	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта и его адрес	Площадь здания по техническому паспорту БТИ, м ²				
		S здания	в том числе			
			S жилая	S квартир с индивидуальным отоплением	S мест общего пользования	S арендаторов
22	д. Свингино, д.11	74,8	74,8	-	-	-
23	д. Свингино, д.18	102,0	102,0	-	-	-
ИТОГО:		5536,3	5266,2	-	270,1	-

Таблица 3 – Характеристика жилого фонда в разрезе котельной пос. Юбилейный

№ п/п	Наименование объекта и его адрес	Площадь здания по техническому паспорту БТИ, м ²				
		S здания	в том числе			
			S жилая	S квартир с индивидуальным отоплением	S мест общего пользования	S арендаторов
1	пос. Юбилейный, д.1	453,9	396,3	-	57,6	-
2	пос. Юбилейный, д.2	460,5	354,2	46,1	60,2	-
3	пос. Юбилейный, д.3	596,6	547,6	-	49,0	-
4	пос. Юбилейный, д.6	217,3	198,3	-	19,0	-
5	пос. Юбилейный, д.7	1328,5	1213,1	-	115,4	-
6	пос. Юбилейный, д.8	1324,6	1253,0	-	71,6	-
7	пос. Юбилейный, д.9	1356,1	1266,9	-	89,2	-
8	пос. Юбилейный, д.10	1360,4	1247,8	-	112,6	-
9	пос. Юбилейный, д.11	1324,2	1214,5	-	109,7	-
10	пос. Юбилейный, д.12	455,8	396,8	-	59,0	-
11	пос. Юбилейный, д.13	476,8	415,5	-	61,3	-
12	пос. Юбилейный, д.4	899,9	805,4	-	94,5	-
13	пос. Юбилейный, д.14	54,3	-	54,3	-	-
14	пос. Юбилейный, д.18	121,9	-	121,9	-	-
15	пос. Юбилейный, д.19	85,5	-	85,5	-	-
16	пос. Юбилейный, д.20	68,2	-	68,2	-	-
17	пос. Юбилейный, д.21	67,9	-	67,9	-	-
18	пос. Юбилейный, д.22	50,0	-	50,0	-	-
19	пос. Юбилейный, д.23	60,0	-	60,0	-	-
20	пос. Юбилейный, д.24	64,3	-	64,3	-	-
21	пос. Юбилейный, д.27	54,1	-	54,1	-	-

№ п/ п	Наименование объекта и его адрес	Площадь здания по техническому паспорту БТИ, м ²				
		S здания	в том числе			
			S жилая	S квартир с индивид уальны м отоплен ием	S мест общего пользо вания	S арендат оров
22	пос. Юбилейный, д.33	40,9	-	40,9	-	-
23	пос. Юбилейный, д.37	52,0	-	52,0	-	-
24	пос. Юбилейный, д.38	48,0	-	48,0	-	-
25	пос. Юбилейный, д.39	52,0	-	52,0	-	-
26	пос. Юбилейный, д.40	48,0	-	48,0	-	-
27	пос. Юбилейный, д.42	27,0	-	27,0	-	-
28	пос. Юбилейный, д.44	78,2	-	78,2	-	-
29	пос. Юбилейный, д.50	-	-	-	-	-
30	пос. Юбилейный, д.54	51,2	-	51,2	-	-
31	пос. Юбилейный, д.14	54,3	54,3	-	-	-
32	пос. Юбилейный, д.18	121,9	121,9	-	-	-
33	пос. Юбилейный, д.19	85,5	85,5	-	-	-
34	пос. Юбилейный, д.20	68,2	68,2	-	-	-
35	пос. Юбилейный, д.21	67,9	67,9	-	-	-
36	пос. Юбилейный, д.24	64,3	64,3	-	-	-
37	пос. Юбилейный, д.25	51,0	51,0	-	-	-
38	пос. Юбилейный, д.44	78,2	78,2	-	-	-
ИТОГО:		11869,4	9900,7	1069,6	899,1	-

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 4.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные источники тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение населения, на территории Судоверфского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Судоверфском сельском поселении услуги по теплоснабжению населения оказываются двумя организациями:

- Муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» (далее по тексту - МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее по тексту ФГБУ «ЦЖКУ»).

Вид осуществляемой деятельности, а также перечень эксплуатируемых источников тепловой энергии для каждой из перечисленных организаций приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Наименование	Перечень эксплуатируемых источников теплоснабжения	Вид деятельности
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»	- Котельная пос. Судоверфь - Котельная д. Свингино - Котельная пос. Юбилейный	Выработка и транспортировка тепловой энергии
ФГБУ «ЦЖКУ»	- Котельная №12	Выработка и транспортировка тепловой энергии

Расположение источников тепловой энергии, а также эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рисунках 1 - 3.

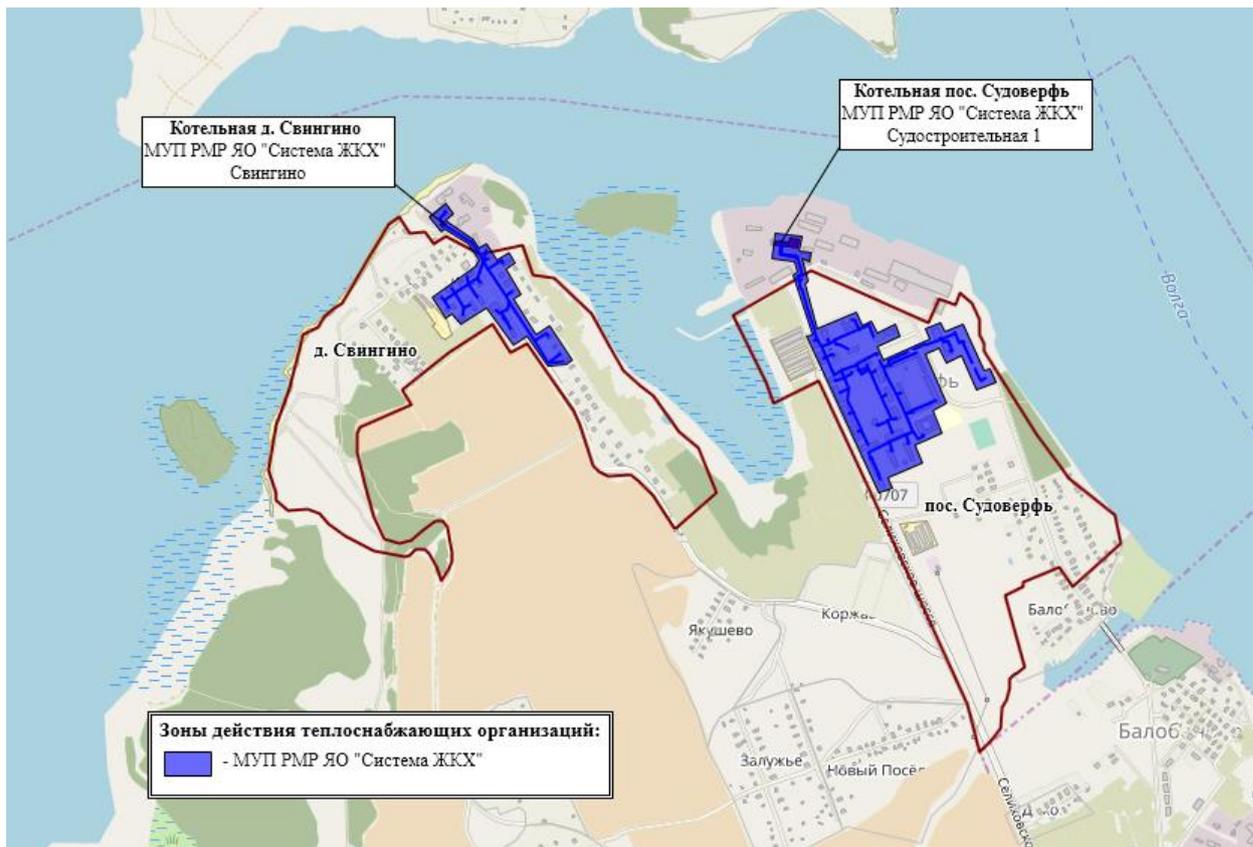


Рисунок 1 – Эксплуатационные зоны действия организаций (часть 1)



Рисунок 2 – Эксплуатационные зоны действия организаций (часть 2)

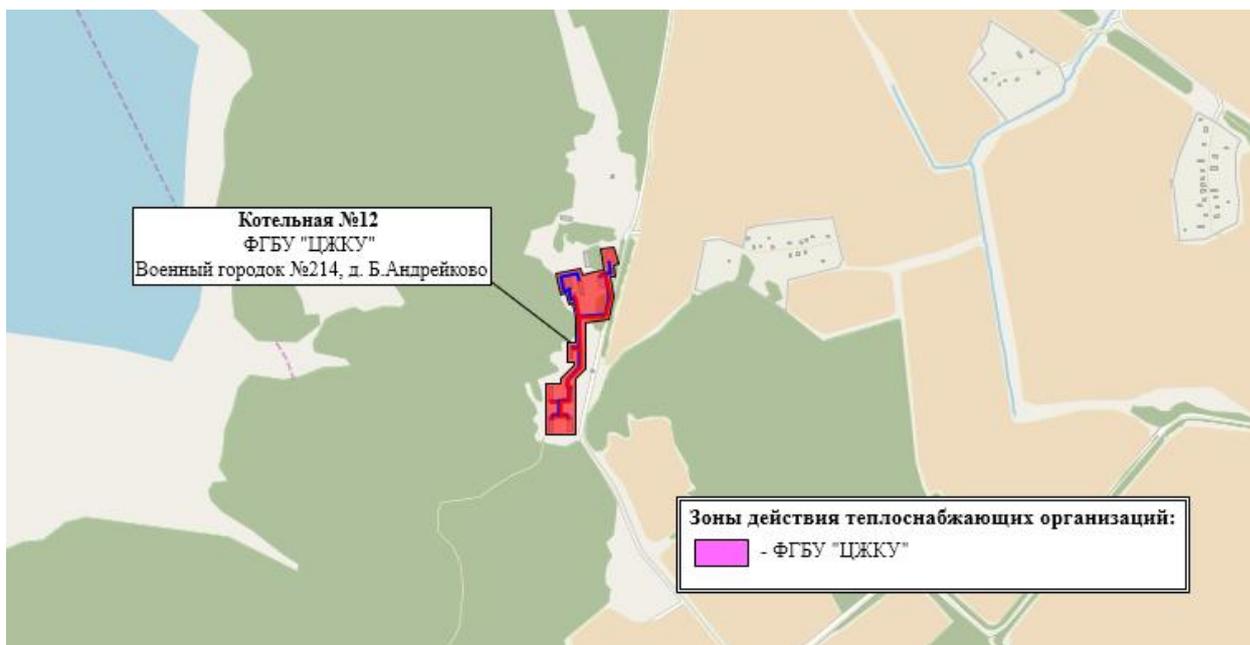


Рисунок 3 – Эксплуатационные зоны действия организаций (часть 3)

Изменения зон действия источников тепловой энергии в перспективе до 2026 года не предусматривается.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В рассматриваемом муниципальном образовании четкого функционального зонирования не наблюдается. Большая часть территории Судовой сельской поселения представляет из себя зону действия индивидуального теплоснабжения. Отопление в зоне индивидуального теплоснабжения осуществляется собственными источниками тепла, работающими, как правило, на газообразном или твердом топливе, а также электродогревателями.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности котельных и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 4.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах Рыбинского муниципального района, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена на границе двух или более поселений, на территории Судоверфского сельского поселения отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

$$S = b + \frac{30 \cdot 10^3 \varphi}{R^2 \Pi} + \frac{95 \cdot R^{0.86} B^{0.26} S}{\Pi^{0.62} H^{0.19} \Delta T^{0.38}},$$

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

Π - теплоплотность района, Гкал/ч×км²;

Δt - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R , и приравнявая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

$$R_0 = 563 * \left(\frac{\varphi}{s}\right)^{0,35} * \frac{H^{0,07}}{B^{0,09}} * \left(\frac{\Delta t}{\Pi}\right)^{0,13}.$$

Приростов площадей строительных фондов в административных границах Судоверфского сельского поселения, планируемых к подключению к существующим централизованным системам теплоснабжения, в течение расчетных сроков схемы теплоснабжения не предполагается.

Таким образом, радиус эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения останется неизменным относительно базового уровня.

Результаты расчета радиусов теплоснабжения для источников тепловой энергии в Судоверфском сельском поселении приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты расчета радиусов теплоснабжения

Наименование источника теплоснабжения	Средний радиус теплоснабжения, м
Котельная пос. Судоверфь	229,55
Котельная д. Свингино	150,29
Котельная пос. Юбилейный	178,26
Котельная №12	113,84

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей

В таблице 8 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Судоверфском сельском поселении.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м³;
- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м³;
- объем воды на собственные нужды котельной, м³;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м³;
- объем воды на горячее теплоснабжение, м³.

В процессе эксплуатации необходимо, чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной:

- *Объем воды на заполнение внутренней системы отопления объекта (здания):*

$$V_{от} = v_{от} \times Q_{от},$$

где $v_{от}$ – удельный объем воды (справочная величина, $v_{от} = 30 \text{ м}^3/(\text{Гкал/ч})$;
 $Q_{от}$ – максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно-нормативная величина), Гкал/ч.

- *Объем воды на заполнение наружных тепловых сетей;*
- *Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:*

Закрытая система:

$$V_{подп} = 0,0025 \times V,$$

где V – объем воды в трубопроводах тепловой сети и системе отопления, м³.

Открытая система:

$$V_{подп} = 0,0025 \times V + G_{гвс},$$

где $G_{гвс}$ – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м³.

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 8.

Таблица 8 – ВПУ источников тепловой энергии

№ п/п	Показатель	Котельная пос. Судоверфь	Котельная д. Свингино	Котельная пос. Юбилейный	Котельная №12
1	Средняя расчетная производительность ВПУ, т/ч	-	-	-	-
2	Средневзвешенный срок службы, лет	-	-	-	-
3	Потери располагаемой производительности, %	-	-	-	-
4	Собственные нужды, т/ч	-	-	-	-
5	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.	нет	нет	нет	нет
6	Емкость баков-аккумуляторов, тыс. м ³	нет	нет	нет	нет
7	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	0,2559	0,0335	0,1410	-
8	нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,2559	0,0335	0,1410	-
9	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч	-	-	-	-
10	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	-	-	-	-
11	Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч	-	-	-	-

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Баланс производительности водоподготовительных установок

№ п/п	Наименование источника	Заполнение тепловых сетей, м ³	Подпитка тепловой сети, м ³ /ч	Заполнение системы отопления потребителей, м ³ /ч
1	Котельная пос. Судоверфь	118,1	0,295	0,024
2	Котельная д. Свингино	14,6	0,036	0,003
3	Котельная пос. Юбилейный	40,6	0,102	0,008
4	Котельная №12	36,6	0,092	0,007

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Судоверфского сельского поселения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Судоверфского сельского поселения

В соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения, а также в соответствии с действующим генеральным планом Судоверфского сельского поселения, при актуализации схемы теплоснабжения принят единый сценарий развития сельского поселения, который предполагает:

- Сохранение существующих мощностей источников тепловой энергии;
- Обеспечение малоэтажной жилой застройки и потребителей, не присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, за счет индивидуальных источников теплоснабжения (газовых котлов или печного отопления);
- Планомерная реконструкция ветхих тепловых сетей, выработавших свой ресурс;
- Перевод котельной д. Свингино котельных на более эффективный вид топлива (природный газ).

Технико-экономические показатели рассматриваемого в схеме теплоснабжения сценария развития системы теплоснабжения приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Техничко-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Строительство новых источников теплоснабжения	шт.	2
2	Реконструируемые источники теплоснабжения	шт.	0
3	Строительство тепловых сетей	км	0
4	Реконструкция тепловых сетей	км	6,405
5	Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения	тыс. руб.	475 020,0

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Судоверфского сельского поселения

Сценарий развития систем теплоснабжения Судоверфского сельского поселения принят в соответствии со сценарием описанном в ранее утвержденной редакции схемы теплоснабжения.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Судоверфского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В Судоверфском сельском поселении предлагается строительство следующих источников тепловой энергии:

- строительство новой БМК в д. Свингино взамен действующей котельной (планируемый срок строительства котельной – 2022 г.);
- строительство новой БМК в пос. Судоверфь взамен действующей котельной (планируемый срок строительства котельной – 2024 г.).

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, отсутствуют.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в сельском поселении отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации и последующая консервация в Судоверфском сельском поселении предлагается относительно котельной д. Свингино. Абонентов, подключенных к системе теплоснабжения данной котельной, предлагается переключить на новую БМК.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении не требуется.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации на территории сельского поселения не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На всех источниках теплоснабжения сельского поселения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с соблюдением температурного графика, представленного на рисунке 4 и в таблице 11.

Таблица 11 – Температурный график, применяемый на котельных Судоверфского сельского поселения

Температура наружного воздуха, °С	Температурный график 95 – 70 °С	
	Для подающей линии, °С	Для обратной линии, °С
8	43	37
7	44	38
6	46	39
5	47	40
4	49	41
3	50	42
2	52	43
1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	57	46
-3	58	47
-4	59	48
-5	60	49
-6	62	50
-7	64	51
-8	66	52
-9	67	53
-10	68	53
-11	70	54
-12	71	55
-13	72	56
-14	74	57
-15	75	58
-16	76	58
-17	77	59
-18	79	60
-19	80	61
-20	81	62
-21	83	62
-22	84	63
-23	85	64
-24	86	65
-25	88	65
-26	89	66
-27	90	67
-28	91	68
-29	93	69
-30	94	69
-31	95	70

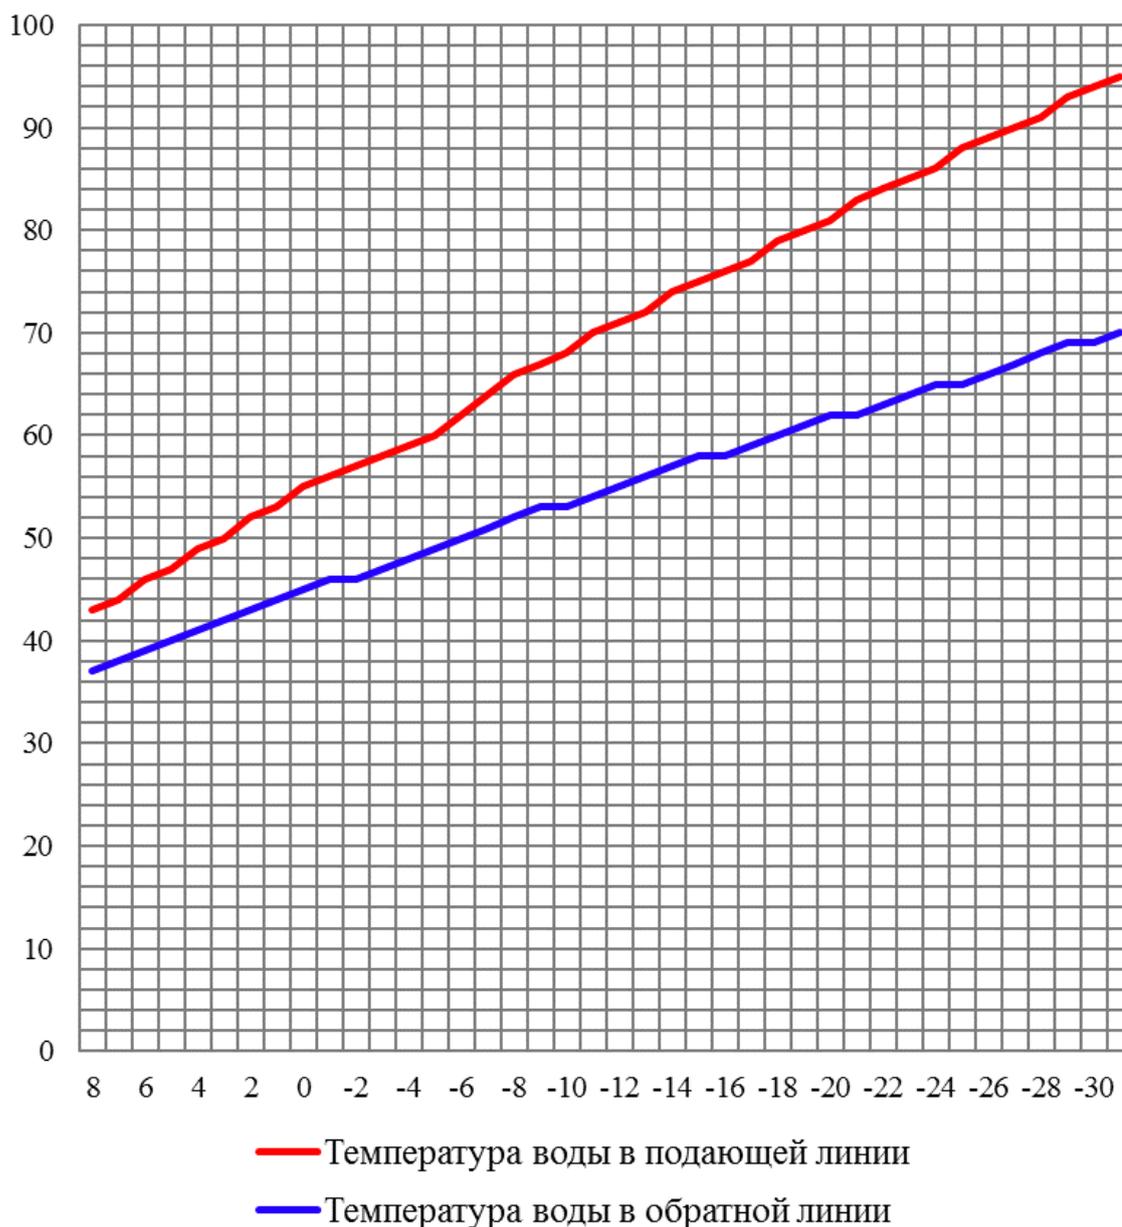


Рисунок 4 – Графическое представление температурного графика

Изменение применяемого температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных Судоверфского сельского поселения не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по изменению установленной мощности источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют.

Существующая установленная тепловая мощность оборудования котельных представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Установленная тепловая мощность оборудования котельных

Наименование котельной	Расположение	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»		
Котельная пос. Судоверфь	пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д.1	11,7
Котельная д. Свингино	д. Свингино	3,2
Котельная пос. Юбилейный	пос. Юбилейный	3,87
ФГБУ «ЦЖКУ»		
Котельная №12	д. Андрейково, Военный городок №214	2,6

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории сельского поселения отсутствуют.

Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Судоверфского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Судоверфского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:

- высокий износ тепловых сетей;
- большие потери тепловой энергии при транспортировке;
- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;
- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

В системе теплоснабжения Судоверфского сельского поселения наблюдается высокий физический износ тепловых сетей. Большая часть сетей уже в данный момент исчерпала свой ресурс.

Схемой теплоснабжения предлагается частичная реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Перечень участков тепловой сети предлагаемых к реконструкции в связи с исчерпанием их срока службы представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень ветхих тепловых сетей

Начало участка	Конец участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка (в 2-х трубном исчислении), м	Стоимость, тыс. руб.
Котельная пос. Судоверфь				
Котельная	ТК1	273	112	5581,5
ТК1	ТК2	273	60	2990,1

Начало участка	Конец участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка (в 2-х трубном исчислении), м	Стоимость, тыс. руб.
ТК2	ТК3	219	21	893,9
ТК3	ТК8	219	206	8768,7
ТК8	ТК9	219	71	3022,2
ТК9	ТК10	219	11	468,2
ТК10	ТК10А	133	51	1802,9
ТК10А	БПК	57	5	123,2
ТК10А	ТК11	133	15	530,3
ТК12	магазин	57	100	1194,7
ТК10	ТК13	219	35	1489,8
ТК13	ТК14	219	47	2000,6
ТК14	ТК15	219	42	1787,8
ТК15	ТК16	133	43	1520,1
ТК15	ТК20	219	62	2639,1
ТК28	д.22	159	10	379,0
д.22	У27	108	155	2108,9
ТК27	спортивный зал	57	62	1527,6
ТК28	У1	219	25	1064,2
У1	ТК29	219	67	1186,3
ТК29	ТК30	219	95	1682,1
д.25	д.25	108	65	2229,7
ТК30	ТК31	159	75	1136,6
ТК31	школа	133	44	1555,5
ТК31	ТК32	133	23	813,1
ТК32	ТК33	133	59	2085,8
ИТОГО по котельной пос. Судоверфь:			1561	50581,7
Котельная д. Свингино				
Котельная	ТК1	76	52	1482,2
ТК1	ПБЮЛ Лемехов В.В.	76	2	57,0
Котельная	ТК10	108	261	8953,0
ТК3	ТК4	108	117	4013,4
ТК4	Магазин РПО	57	47	1158,0
ТК4	ТК5	108	20	686,1
ТК5	д.39	57	15	369,6
ТК5	д.29	57	60	1478,3
ТК5	ТК7	108	105	3601,8
ТК6	д.43	42	20	408,7
ТК6	ТК8	76	80	2280,3
ТК8	д.31	42	17	347,4
ТК8	д.33	42	32	653,9
ТК7	д.45	32	10	204,3
ТК7	дом	57	33	813,1
ТК9	д.78	57	55	1355,1
УТ1	д.66	76	21	598,6
ТК10	ТК13	57	50	1231,9

Начало участка	Конец участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка (в 2-х трубном исчислении), м	Стоимость, тыс. руб.
ТК13	УТ2	57	115	2833,4
ТК10	ТК12	57	60	1478,3
ТК12	МУК Судоверфь. КДК	48	15	156,8
ТК12	д.25	57	17	418,9
д.25	д.23	57	55	1355,1
ТК13	д.46	76	27	769,6
УТ2	д.40	57	15	369,6
УТ2	д.42	42	65	1328,3
ТК3	д.82	57	20	492,8
ТК3	д.80	57	10	246,4
ИТОГО по котельной д. Свингино:			1396	34161,3
пос. Юбилейный				
У-01	У-1	219	81,8	1448,3
У-1	У-1б	108	20	686,1
У-1в	д.11	108	19,5	668,9
д.11	д.11	108	44	1509,3
д.11	д.13	108	24	326,5
д.13	д.13	108	56,7	1945,0
д.13	д.12	89	17	220,0
У-1а	У-2	219	27	478,1
У-2	баня	48	17	347,4
У-2	У-3	219	13	230,2
У-3	У-5	219	97	1717,5
У-6	У-34	133	5	71,6
У-34	У-36	133	19	272,0
У-34	д.5	48	12	125,4
У-35	д.7	76	9,5	270,8
д.8	д.8	159	42	1591,9
д.9	д.9	159	43	651,6
У-6	У-7	108	105	1428,6
У-7	У-8	108	22	299,3
У-12	д.18	25	6	54,2
У-13	д.20	25	7	63,2
У-16	д.22	25	7	63,2
У-17а	д.23	32	17	282,5
У-17	д.24	25	5	45,1
У-18	д.25	25	20	332,4
У-30	д.38	32	14	126,4
У-20	д.14	25	3	27,1
У-21	д.16	25	16	144,4
У-22	д.54	25	3	27,1
У-23	д.52	32	3	27,1
У-27	д.44	32	12	108,3
У-28	д.42	32	11	99,3

Начало участка	Конец участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка (в 2-х трубном исчислении), м	Стоимость, тыс. руб.
ИТОГО по котельной пос. Юбилейный:			798,5	15688,7
Котельная №12				
Сети отопления				
Участок №1. До врезки трассы на жилой городок ввод в канал		219	40	
Участок №2. По каналу до ввода в технический подвал ДОС №2		108/89	250	
Участок №3. По техническому подвалу ДОС №2 до входа в канал до ДОС №3		108/89	60	
Участок №4. До ввода в технический подвал ДОС №3		108/89	60	
Участок №5. Врезка в техническом подвале ДОС №3 по каналу в ДОС №1		76	60	
Участок №6. Через весь технический подвал ДОС №3		108/89	60	
Участок №7. Врезка в техническом подвале ДОС №3 по каналу в ДОС №4		76	60	
Участок №8. Врезка в техническом подвале ДОС №3 по каналу ДОС №5		76	60	
Участок №9. Врезка от участка №1 до участка №10		159	130	
Участок №10. Врезка в участок №9 до №11		108/89	270	
Участок №11. Подключение штаба от участка №10		89	20	
Участок №12. Подключение казармы на участке №10		89	60	
Участок №13. От врезки участка №10 до начала участка №14		89	80	
Участок №14. Врезка на участке №13 до бани		40	15	
Участок №15. От участка №14 до автопарка		89	40	
Участок №16. От участка №15 до здания складов		40	180	
Сети ГВС				
Участок №1 ГВС		159	40	
Участок №2 ГВС		108/89	250	
Участок №3 ГВС		108/89	60	
Участок №4 ГВС		108/89	60	
Участок №5 ГВС		76	60	
Участок №6 ГВС		108/89	60	

Начало участка	Конец участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка (в 2-х трубном исчислении), м	Стоимость, тыс. руб.
	Участок №7 ГВС	76	60	
	Участок №8 ГВС	76	60	
	Участок №9 ГВС	89	130	
	Участок №10 ГВС	57/45	270	
	Участок №12 ГВС	40	60	
	Участок №13 ГВС	57/40	80	
	Участок №14 ГВС	40	15	
ИТОГО по котельной №12:			2650	
ИТОГО:			6405,5	

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с пунктом 9 Статьи 29 Главы 7 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 29 июля 2018 года), с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. В Судоверфском сельском поселении отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме осуществляется только в пос. Юбилейный. С целью перевода потребителей горячего водоснабжения данной системы на закрытую схему, предлагается осуществить установку в ИТП потребителей дополнительное теплообменное оборудование.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение по открытой схеме теплоснабжения в сельском поселении не осуществляется. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Максимальные часовые расходы условного топлива для зимнего и летнего периодов приведены в таблице 14, натурального топлива – в таблице 15.

Таблица 14 – Максимальные часовые расходы условного топлива

Наименование котельной	Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т.	
	Зимний режим	Летний режим
Котельная пос. Судоверфь	860,5	-
Котельная д. Свингино	392,7	-
Котельная пос. Юбилейный	399,2	28,0
Котельная №12	100,0	20,9

Таблица 15 – Максимальные часовые расходы натурального топлива

Наименование котельной	Максимальный часовой расход натурального топлива, м ³ (кг)	
	Зимний режим	Летний режим
Котельная пос. Судоверфь	748,2	-
Котельная д. Свингино	1618,0	-
Котельная пос. Юбилейный	347,2	24,4
Котельная №12	298,5	62,5

Годовой расход топлива приведен в таблице 16.

Таблица 16 – Перспективные годовые расходы топлива

Наименование котельной	Годовой расход топлива	
	2020-2021	
	Условного, т.у.т.	Натурального, тыс. м ³ (т)
Котельная пос. Судоверфь	2150,7	1870,1
Котельная д. Свингино	432,0	499,9
Котельная пос. Юбилейный	796,7	692,8
Котельная №12	378,7	1131,0

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время на источниках тепловой энергии Судоверфского сельского поселения в качестве основного вида топлива используются природный газ (пос. Судоверфь, пос. Юбилейный), дрова (д. Свингино) и уголь (д. Андрейково). В настоящее время относительно котельной д. Свингино запланирован перевод котельной на использование в качестве основного топлива природного газа (конец

2019 – начало 2020 года). Изменения видов основного топлива, используемых другими котельными, не запланировано.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии сформированы на основании анализа стоимостей проектов аналогов, а также предложений организаций-поставщиков, предоставляющих услуги в Ярославской области.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Объём необходимых инвестиций

№ п/п	Наименование работ/статья затрат	Обоснование мероприятия	Срок реализации	Затраты, тыс. руб.
Инвестиции в источники тепловой энергии				
1.1	Строительство новой БМК в д. Свингино	Повышение энергоэффективности источников тепловой энергии	2022	40588,85
1.2	Строительство новой БМК пос. Судоверфь	Повышение энергоэффективности источников тепловой энергии	2024-2025	148402,8
Итого по источникам тепловой энергии:				188991,6

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей представлены в таблице 17.

Таблица 18 – Объем необходимых инвестиций

№ п/п	Наименование работ/статья затрат	Обоснование мероприятия	Срок реализации	Затраты, тыс. руб.
Инвестиции в тепловые сети				
2.1	Реконструкция ветхих сетей от котельной пос. Судовойрфь	Повышение качества и надежности теплоснабжения	2021 - 2022	50581,7
2.2	Реконструкция ветхих сетей от котельной д. Свингино	Повышение качества и надежности теплоснабжения	2020	34161,3
2.3	Реконструкция ветхих сетей от котельной пос. Юбилейный	Повышение качества и надежности теплоснабжения	2021	15688,7
2.4	Реконструкция ветхих сетей от котельной №12	Повышение качества и надежности теплоснабжения	2020 - 2021	75567,4
Итого по тепловым сетям:				175999,1

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Объемы инвестиций на установку теплообменного оборудования определен в соответствии со среднерыночными ценами на данную услугу. Суммарный объем инвестиций, необходимый для закрытия схемы присоединения ГВС в системе теплоснабжения пос. Юбилейный составит порядка 735,0 тыс. руб.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей направлены в первую очередь на обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения и повышения их надежности. Экономический эффект от таких мероприятий незначителен, а срок окупаемости данной группы мероприятий превышает срок службы тепловых сетей. При оценке эффективности инвестиций данная группа мероприятий не рассматривается.

Экономический эффект от реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии на перспективу до 2026 года достигается за счет снижения издержек на покупку топлива.

В таблице 19 представлены основные показатели экономической эффективности для всех предлагаемых мероприятий по реконструкции и строительству источников тепловой энергии.

Таблица 19 – Оценка эффективности инвестиций

Наименование показателя	Ед. измерения	Строительство новой БМК в д. Свингино	Строительство новой БМК пос. Судоверфь
Объем капиталовложений в мероприятие	тыс. руб.	40 588,8	148 402,8
Затраты на топливо (до реконструкции / строительства)	тыс. руб.	649,9	8583,8
Затраты на топливо (после реконструкции / строительства)	тыс. руб.	556,2	7725,4
Снижение затрат на топливо	тыс. руб.	93,7	858,4
Простой срок окупаемости	лет	433,2	172,9

Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

– принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

– принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

– прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

– несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

– подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных

органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в Судоверфском сельском поселении две единых теплоснабжающих организаций: МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» и ФГБУ «ЦЖКУ».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Характеристика МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» осуществляет деятельность на территории Рыбинского муниципального района Ярославской области.

На балансе и обслуживании МУП РМР ЯО «Системы ЖКХ» в Судоверфском сельском поселении находятся следующие источники тепловой энергии: Котельная пос. Судоверфь, Котельная д. Свингино и Котельная пос. Юбилейный.

Таблица 20 – Характеристика котельных на балансе МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» в Судоверфском сельском поселении

№ п/п	Наименование котельной	Суммарная установленная мощность	Протяженность тепловых сетей, км
1	Котельная пос. Судоверфь	11,7	3,444
2	Котельная д. Свингино	3,2	1,456
3	Котельная пос. Юбилейный	3,87	2,038

Характеристика ФГБУ «ЦЖКУ»

На балансе ФГБУ «ЦЖКУ» находится один источник тепловой энергии – Котельная №12. Установленная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей от котельной составляет 2,65 км.

Зоны деятельности каждой из вышеуказанных теплоснабжающих организаций приведены на рисунках 5 - 7 и таблице 21.

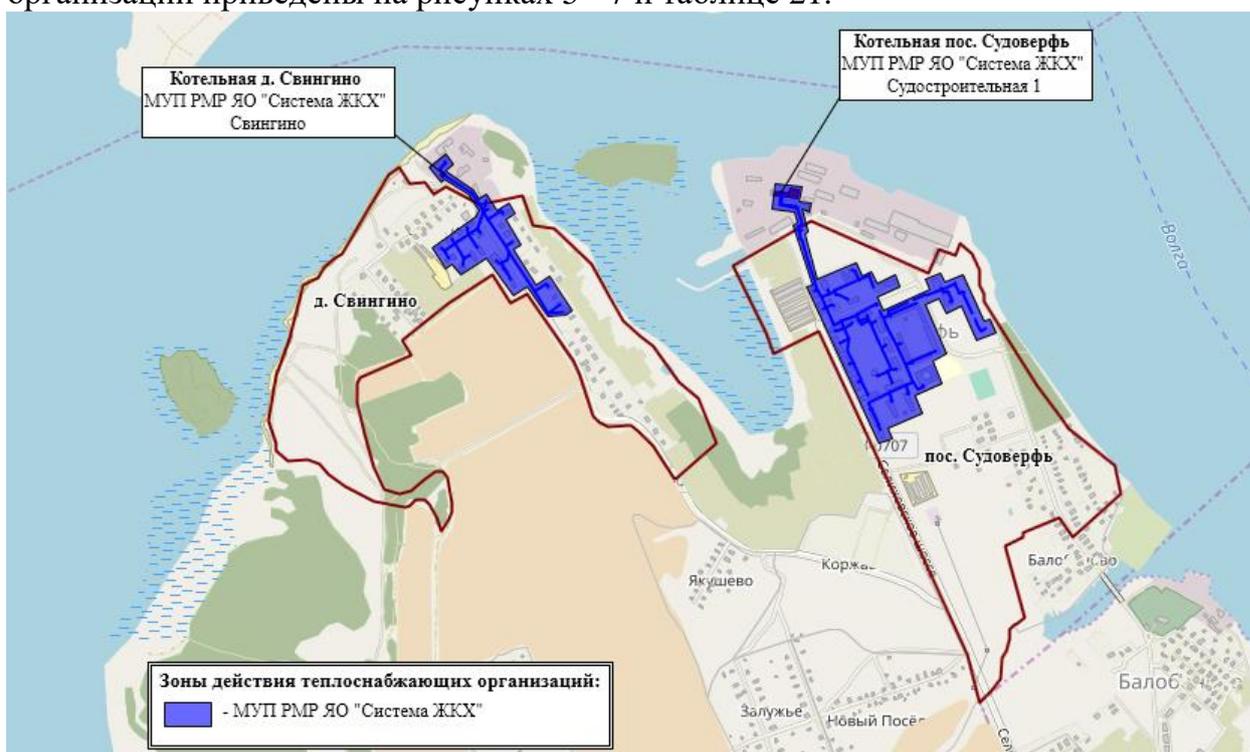


Рисунок 5 – Зоны действия ЕТО (часть 1)



Рисунок 6 – Зоны действия ЕТО (часть 2)

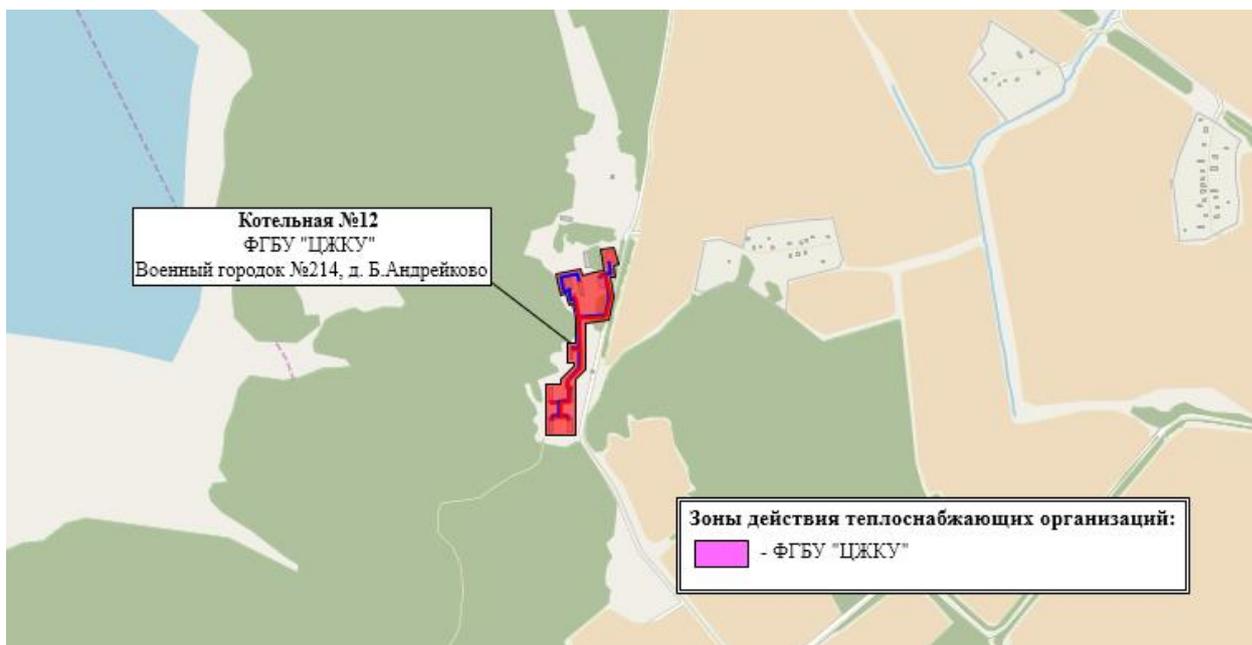


Рисунок 7 – Зоны действия ЕТО (часть 3)

Таблица 21 – Зоны деятельности ЕТО

№ п/п	Наименование ЕТО	Наименование зоны теплоснабжения	Наименование населенного пункта
1	МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»	Котельная пос. Судоверфь	пос. Судоверфь
		Котельная пос. Юбилейный	пос. Юбилейный
		Котельная д. Свингино	д. Свингино
2	ФГБУ «ЦЖКУ»	Котельная №12	д. Андрейково

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

10.3 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса ЕТО отсутствует.

Раздел 11 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 01.01.2019 по 2026 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения и сельского поселения в целом.

Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 22 – Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2019 – 2026 гг.

Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Котельная пос. Судоверфь								
Установленная мощность, Гкал/ч	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,689	4,689	4,689	4,689	4,689	4,689	4,689	4,689
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч	6,173	6,173	6,173	6,173	6,173	6,173	6,173	6,173
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Котельная д. Свингино								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Котельная пос. Юбилейный								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	3,853
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч	0,723	0,723	0,723	0,723	0,723	0,723	0,723	0,723
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
Котельная №12								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7

Раздел 12 Решение по бесхозным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения Судоверфского сельского поселения бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ярославской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения Судоверфского сельского поселения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Ярославской области разработана «Программа развития газоснабжения и газификации Ярославской области». В рамках данной программы мероприятий по развитию системы газоснабжения Судоверфского сельского поселения не предусмотрено.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Судоверфского сельского поселения отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Судоверфского сельского поселения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Судоверфского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, в схеме теплоснабжения не принимались.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Судоверфского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения Судоверфского сельского поселения, отсутствуют.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения Судоверфского сельского поселения

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения Судоверфского сельского поселения, в рамках актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения до 2026 года (актуализация на 2019 год) и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 03.04.2018 года, в данной главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения в целом;
- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) для каждой теплоснабжающей организации сведены в таблицы 23 - 24.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения											
7	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт./год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	19,0	20,0	14,9	5,3	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1	
8.1	Котельная пос. Судовой	лет	16,6	17,6	18,6	9,3	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	
8.2	Котельная д. Свингино	лет	28,0	29,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
8.3	Котельная пос. Юбилейный	лет	16,7	17,7	18,7	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	
9	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	о.е.	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	о.е.	0,0	0,0	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Таблица 24 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) системы теплоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	ФГБУ «ЦЖКУ»								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Показатели эффективности производства тепловой энергии											
1	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными, в т.ч.:	кг.у.т./Гкал	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1
2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн) м ³ /м ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных	о.е.	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
5	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м ² /(Гкал/ч)	564,5	564,5	564,5	564,5	564,5	564,5	564,5	564,5	564,5
Показатели надежности											
6	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения	шт./год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт./год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	ФГБУ «ЦЖКУ»								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	-	-	-	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
9	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	о.е.	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	о.е.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 г.;
- коэффициента распределения финансовых затрат по годам.

Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию на период с 2019 по 2026 гг. приведена в таблице 25.

Таблица 25 - Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2019 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Дефляторы, к предыдущему периоду, %	1,0	1,047	1,088	1,131	1,169	1,203	1,234	1,266
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»									
2	Затраты на мероприятия с учетом роста цен, тыс. руб.	0,0	177489,7	149278,5	154111,7	90129,9	91288,5	96981,5	86803,6
3	Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки	2625,48	2748,88	2856,52	2969,42	3069,19	3158,45	3239,84	3323,86
4	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе	2625,48	3038,53	3100,14	3220,92	3216,27	3307,43	3398,11	3465,52
5	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе	2625,48	3328,19	3343,76	3472,43	3363,36	3456,41	3556,38	3607,18
6	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе	2625,48	3617,85	3587,37	3723,93	3510,45	3605,39	3714,65	3748,84
7	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе	2625,48	3907,50	3830,99	3975,44	3657,54	3754,37	3872,92	3890,50
ФГБУ «ЦЖКУ»									
8	Затраты на мероприятия с учетом роста цен, тыс. руб.	0,0	45076,0	46814,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки	2766,92	2896,97	3010,41	3129,39	3234,53	3328,60	3414,38	3502,92
10	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе	2766,92	6898,56	7166,30	3129,39	3234,53	3328,60	3414,38	3502,92
11	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе	2766,92	10900,16	11322,18	3129,39	3234,53	3328,60	3414,38	3502,92
12	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе	2766,92	14901,76	15478,07	3129,39	3234,53	3328,60	3414,38	3502,92
13	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе	2766,92	18903,36	19633,96	3129,39	3234,53	3328,60	3414,38	3502,92